


Groupe Cabico : Résultat du mesurage

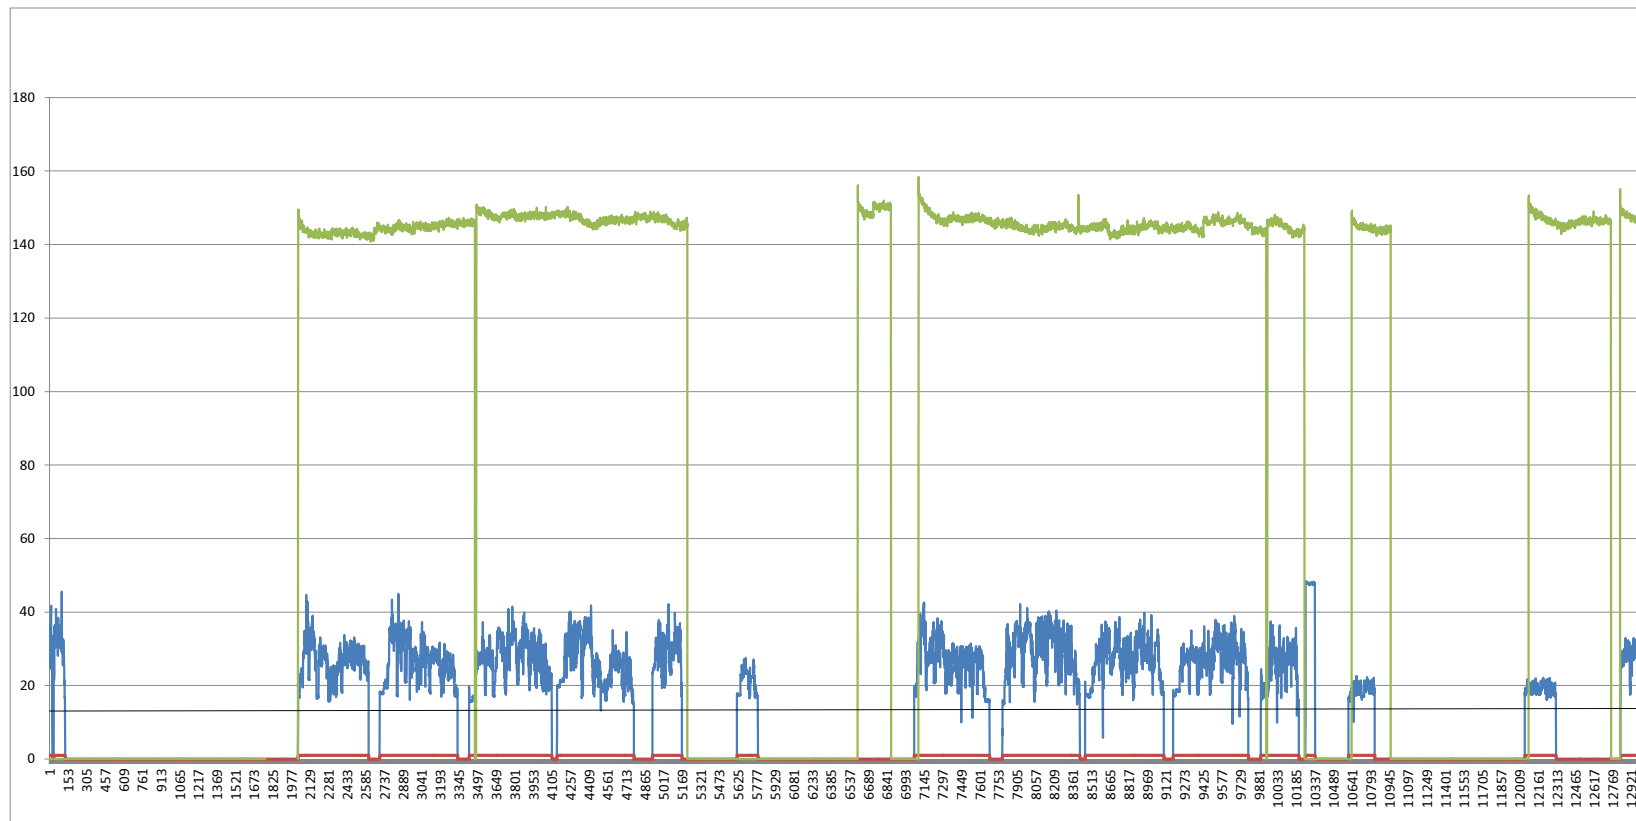

AVANT		
Charge moyenne mesurage de référence :	141.5	kWh
Temps de fonctionnement annuel :	5610	heures
Consommation annuelle de référence :	793815	kWh

APRÈS		
Charge moyenne mesurage après :	30.42	kWh
Temps de fonctionnement annuel :	4890	heures
Consommation annuelle de référence :	148754	kWh

Économies Annuelles :	645061	kWh
Économies sur le volume (kWh) :	28 963.25	\$
Économies sur l'appel de puissance (KW) :	16 040.70	\$
Économies annuelles totales :	45 003.95	\$

	AVANT
	APRÈS

RATIO DES ÉCONOMIES :	81%
------------------------------	------------

*Mesurage effectué sous la supervision d'Hydro-Québec avec des appareils de mesure certifiés